

BIO.CASH Version	Datum	Seite
2.0.29	09.01.2021	1 von 11

Sehr geehrte Anwender,

anbei erhalten Sie eine Update-Information zur neuen BIO.CASH Version 2.0.29.



---

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b><u>1</u></b>	<b><u>CLOUD-TSE – TECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNG.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>HINWEIS DATENSICHERUNG .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>SONSTIGE ÄNDERUNGEN MIT BIO.CASH 2.0.29 .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>3.1</b>	<b>AUTOMATISCHER TIMEOUT (BEREITS AB 2.0.28) .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>BON-TRANSFER MIT POSITIONEN (BEREITS AB 2.0.28) .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>GEÄNDERTER MAIL-VERSAND (BEREITS AB 2.0.28) .....</b>	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>UNTERDRÜCKEN DES QR-CODES .....</b>	<b>4</b>
<b>3.5</b>	<b>KREDITVERKAUF FÜR UNBEKANNTE KUNDEN .....</b>	<b>4</b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>UPDATE VON BIO.CASH .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>4.1</b>	<b>WENN SIE EINE VERSION VOR BIO.CASH 2.0.29 EINSETZEN .....</b>	<b>6</b>
4.1.1	AUF NEUES UPDATE PRÜFEN .....	6
4.1.2	NEUE VERSION ÜBERTRAGEN.....	7
4.1.3	NEUE VERSION ZUR INSTALLATION VERTEILEN .....	8
<b>4.2</b>	<b>WENN SIE BEREITS DIE VERSION 2.0.28 EINSETZEN.....</b>	<b>9</b>
4.2.1	AUF NEUES PATCH PRÜFEN .....	9
4.2.2	NEUES PATCH ÜBERTRAGEN .....	10
4.2.3	NEUE VERSION ZUR INSTALLATION VERTEILEN .....	11

## 1 Cloud-TSE – Technische Sicherheitseinrichtung

Zur Einrichtung der Cloud-TSE erhalten Sie eine gesonderte Anleitung.

Voraussetzung zur Inbetriebnahme der Cloud-TSE ist das vorherige Update auf BIO.CASH 2.0.29.

Die Vorgehensweise zum Online-Update finden Sie in Kapitel 4 ab Seite 5 in diesem Dokument.

Die Version 2.0.29 ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme einer Cloud-TSE, deswegen sollten Sie ihre Version zeitnah aktualisieren.

Die Inbetriebnahme der Cloud-TSE erfolgt durch die dennree IT.


## 2 Hinweis Datensicherung

Alle Daten der Kasse sind in Deutschland für mindestens 10 Jahre aufbewahrungspflichtig.

**Bitte sorgen Sie für eine regelmäßige Datensicherung des kompletten BIO.CASH BackOffice Verzeichnis (z.B. c:\dennree\bicash) incl. aller Unterverzeichnisse auf ein externes Medium.**

**Bei Nutzung eines SQL-Servers müssen auch die Datenbanken gesichert werden.**

Als Hinweis auf eine notwendige Sicherung erhalten Sie in regelmäßigen Abständen nach dem Login folgenden Hinweis im BackOffice.

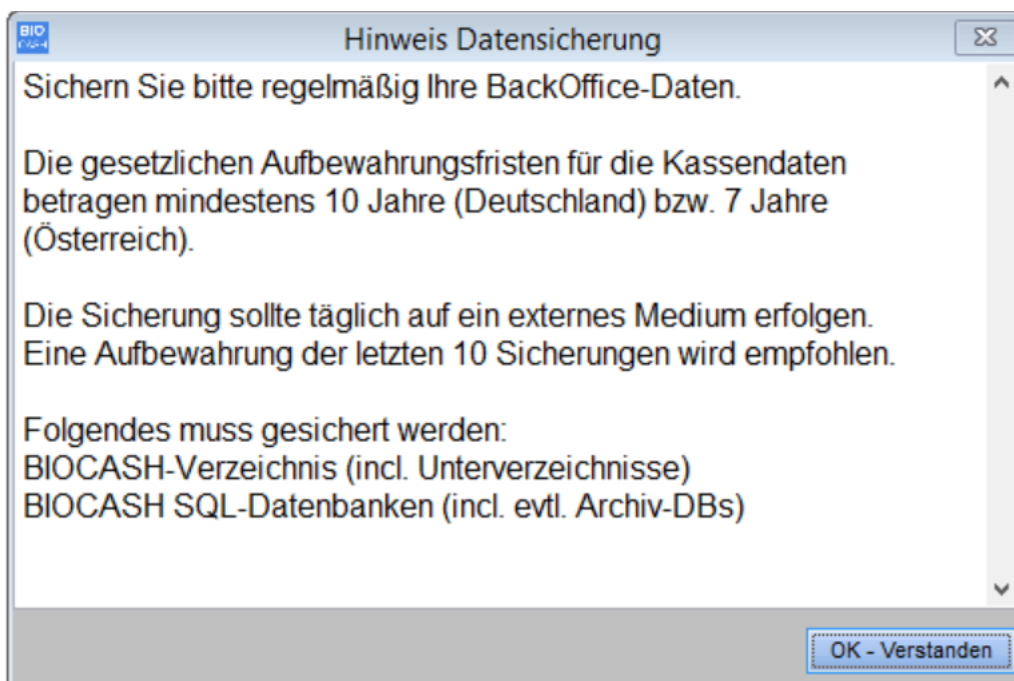

Bei Vorliegen einer entsprechenden Erklärung über eine regelmäßige Datensicherung kann dieser Hinweis deaktiviert werden.

### 3 Sonstige Änderungen mit BIO.CASH 2.0.29

#### 3.1 Automatischer Timeout (bereits ab 2.0.28)

Sollte keine automatische Abmeldung der Kasse bei Inaktivität definiert sein, so wird die Kasse ab BIO.CASH 2.0.28 nach 60min Inaktivität abgemeldet.

#### 3.2 Bon-Transfer mit Positionen (bereits ab 2.0.28)

Der Ausdruck des Bon-Transferbeleg enthält nun auch die Positionen des Transfer-Bons.

#### 3.3 Geänderter Mail-Versand (bereits ab 2.0.28)

Das Versenden von Emails aus BIO.CASH heraus wurde technisch neu gestaltet.

#### 3.4 Unterdrücken des QR-Codes

Bei Nutzung einer TSE wird auf dem Bon ein QR-Code ausgegeben (wenn der Bondrucker dies unterstützt. Mit diesem QR-Code kann eine Prüfung der TSE-Signatur erfolgen.

Mit BIO.CASH 2.0.29 ist es möglich die Ausgabe des QR-Codes zu unterdrücken, falls dies nicht gewünscht ist.


#### 3.5 Kreditverkauf für unbekannte Kunden

Mit BIO.CASH 2.0.26 wurde verhindert dass ein Kreditverkauf an Kunden stattfindet deren Anschrift nicht vorhanden ist. Dies soll eine versehentlich Nutzung des Kredit-Finanzwegs verhindern.


Ab 2.0.29 kann dies wieder freigegeben werden, falls es erforderlich ist.

## 4 Update von BIO.CASH

Das Online-Update starten Sie im Menü „Extras – Online-Update“:

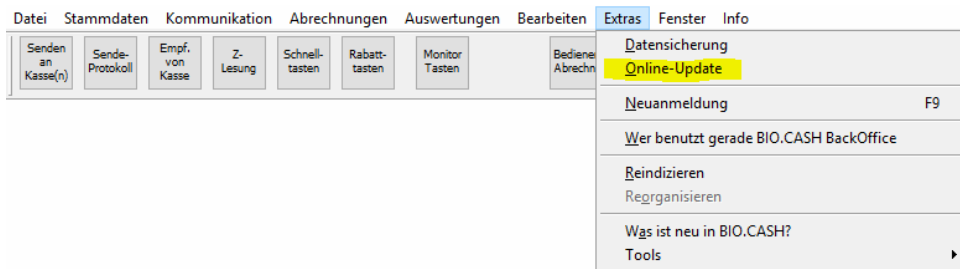


Folgendes Fenster öffnet sich:

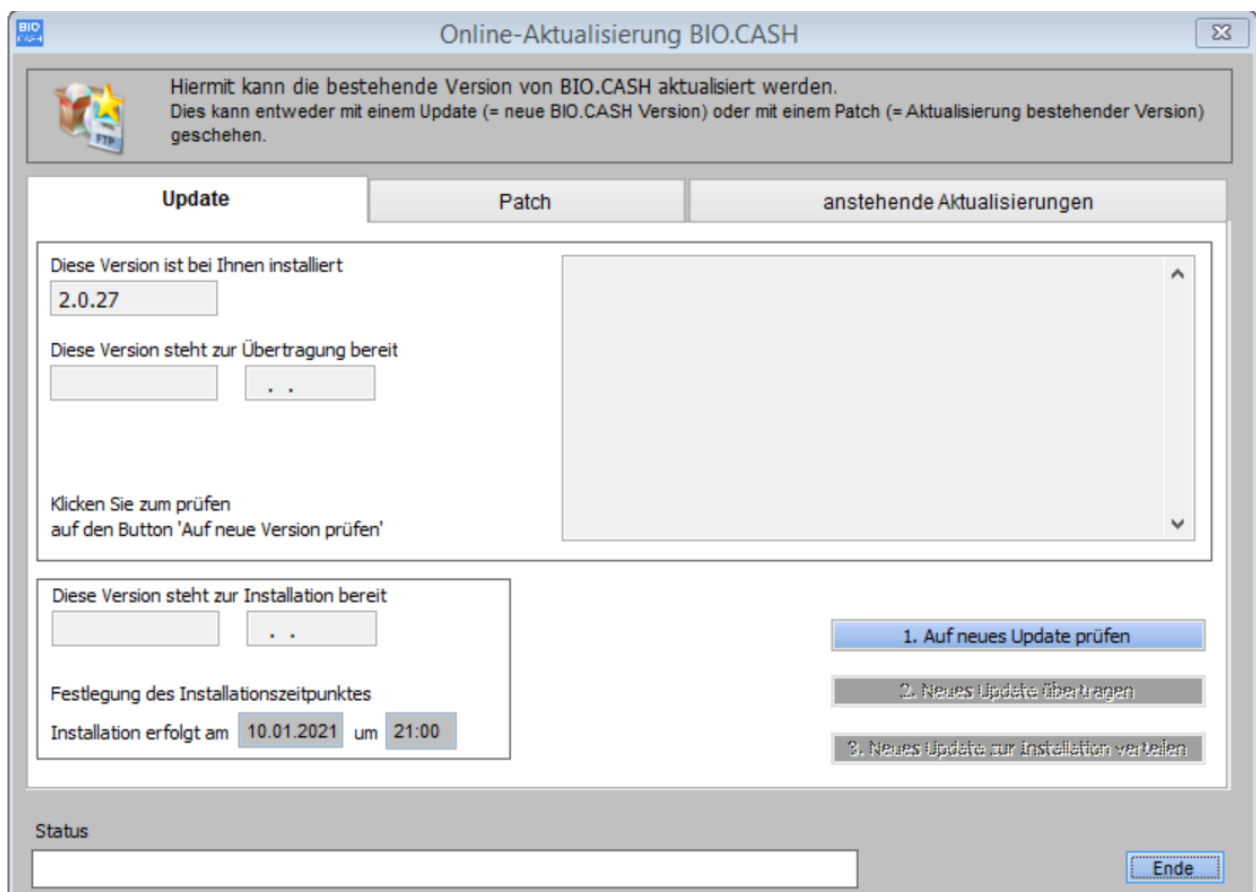


## 4.1 Wenn Sie eine Version vor BIO.CASH 2.0.29 einsetzen

Im Bereich Updates wird eine ältere Version von BIO.CASH (z.B. 2.0.27) aktualisiert:

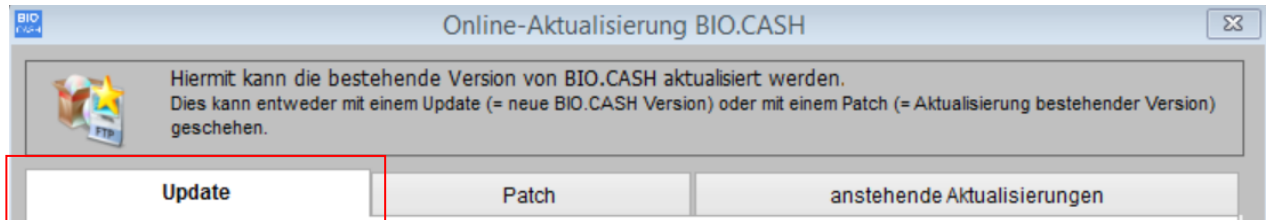


### 4.1.1 Auf neues Update prüfen

Klicken Sie in der Online-Aktualisierung auf den Punkt „1. Auf neues Update prüfen“




Nach der Prüfung werden Informationen zur neuen Version angezeigt:

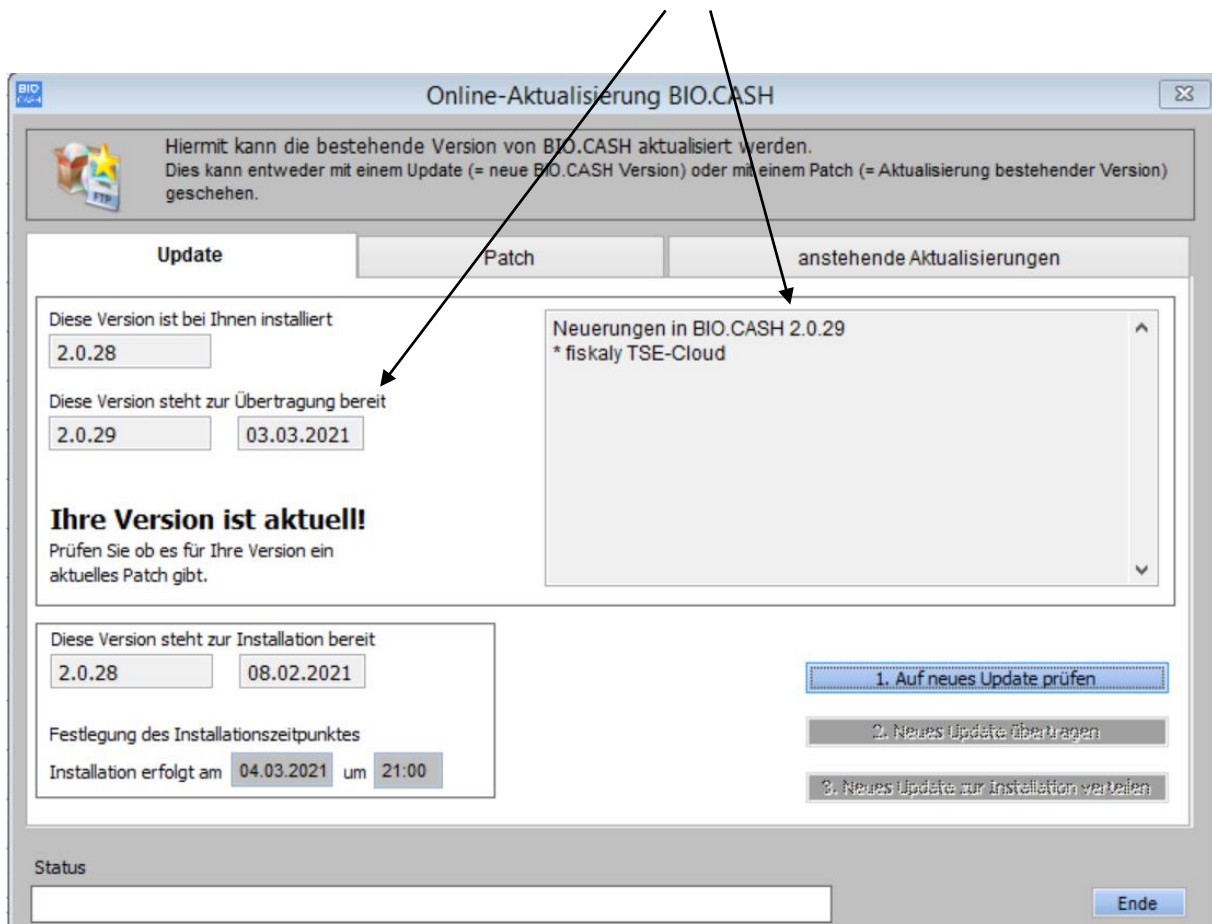

Falls ein Update verfügbar ist wird der Button „2. Neue Version übertragen“ aktiv.

#### 4.1.2 Neue Version übertragen

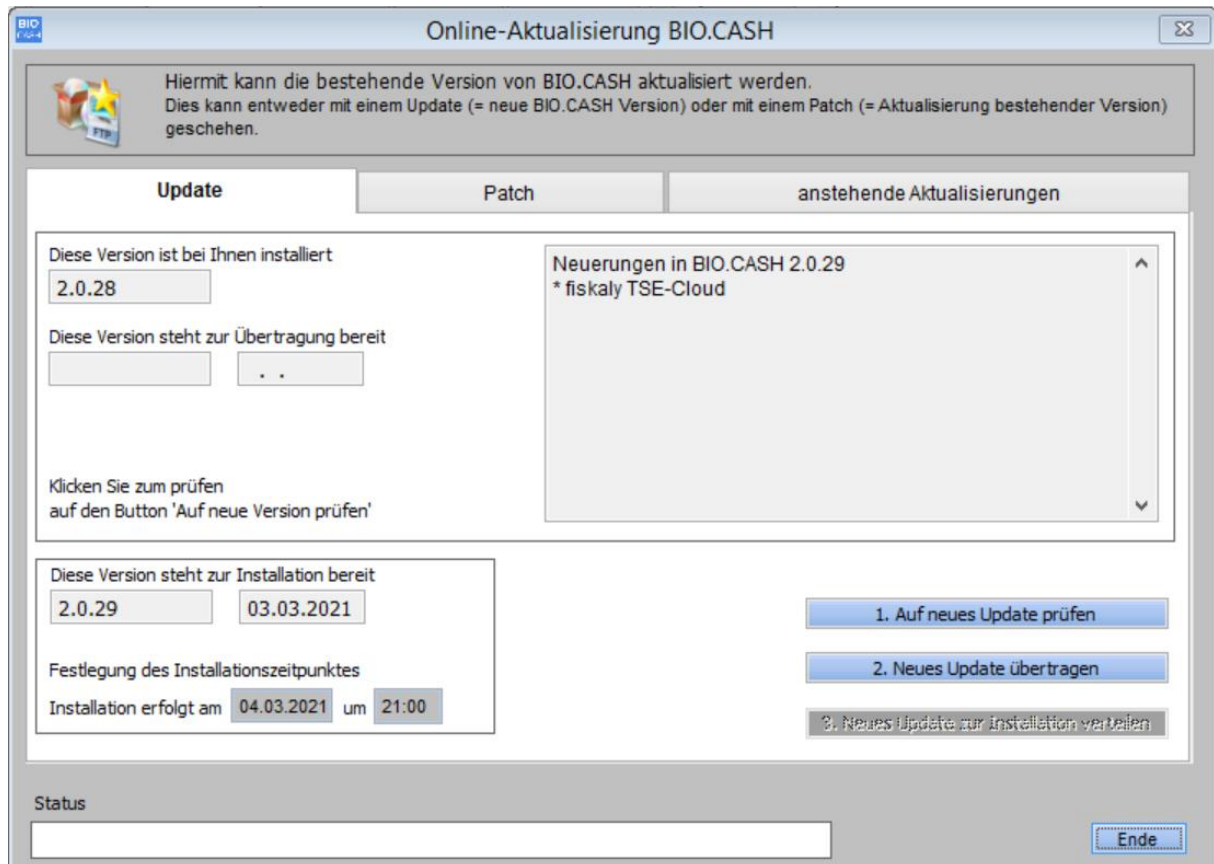

Wenn eine neue Version zum Download bereitsteht wird der Button

**2. Neue Version übertragen**

aktiv.

Sollte trotz einer neuen Version der Button „2. Neue Version übertragen“ nicht aktiv werden,

Diese Version steht zur Installation bereit  
 2.0.29      03.03.2021


dann beenden Sie bitte das Online-Update und starten Sie es erneut.

Mit einem Klick auf den Button „2. neues Update übertragen“ wird die neue Version übertragen:


Status  
 Aktualisierung wird übertragen...

### 4.1.3 Neue Version zur Installation verteilen

Nach erfolgter Übertragung der neuen Version wird der Button „3. neue Version zur Installation verteilen“ aktiv.

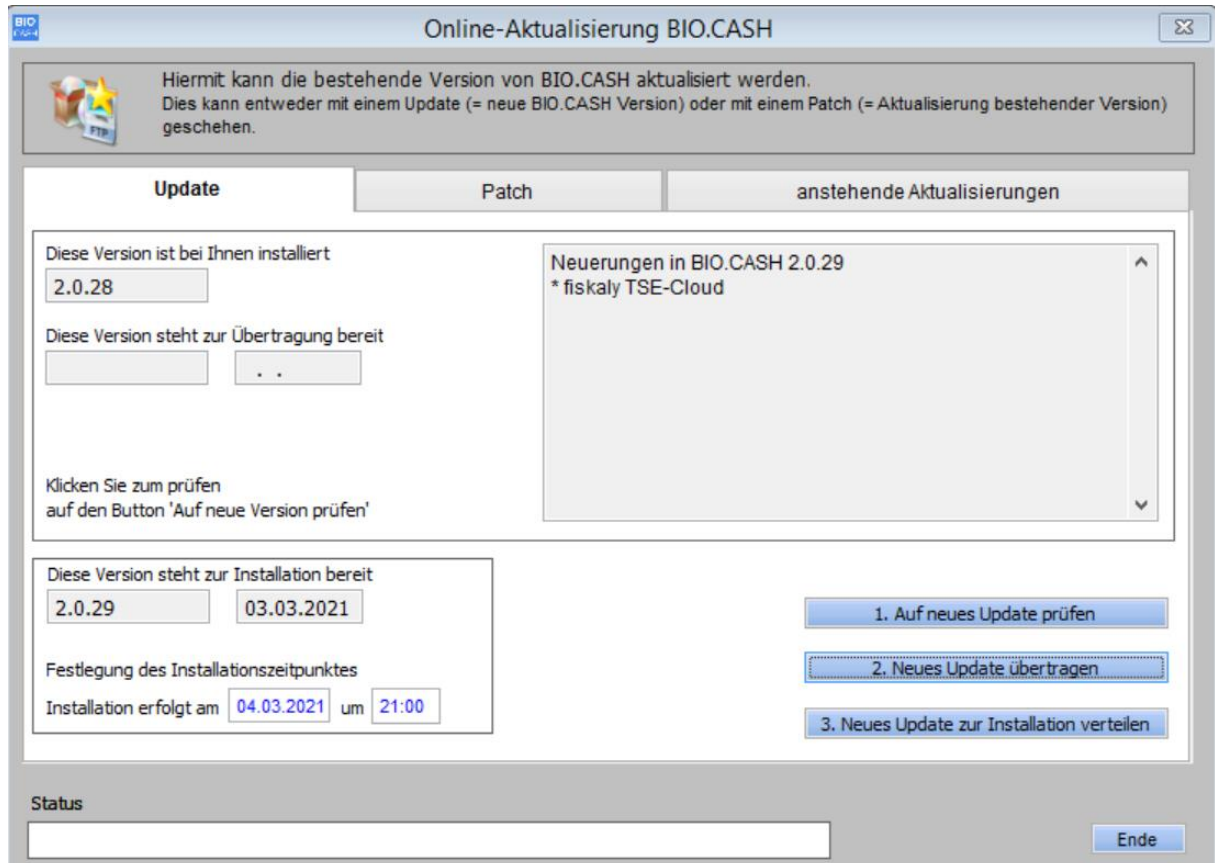

Der Zeitpunkt der Installation wird hier festgelegt:




Bei einem Installationszeitpunkt in der Zukunft wird das Update zum angegebenen Zeitpunkt durchgeführt, liegt der Zeitpunkt in der Vergangenheit erfolgt das Update sofort.

Wir empfehlen eine Installation außerhalb der Öffnungszeiten, da diese einige Minuten in Anspruch nimmt und die Kasse in dieser Zeit nicht benutzt werden kann.

An den Kassen muss der Bediener abgemeldet sein, die Kassenanwendung darf nicht beendet sein.

Mit einem Klick auf den Button




wird das Patch zur Installation verteilt.




## 4.2 Wenn Sie bereits die Version 2.0.28 einsetzen

Wenn Sie bereits die Version 2.0.28 im Einsatz haben können Sie ggf. die Version aktualisieren.

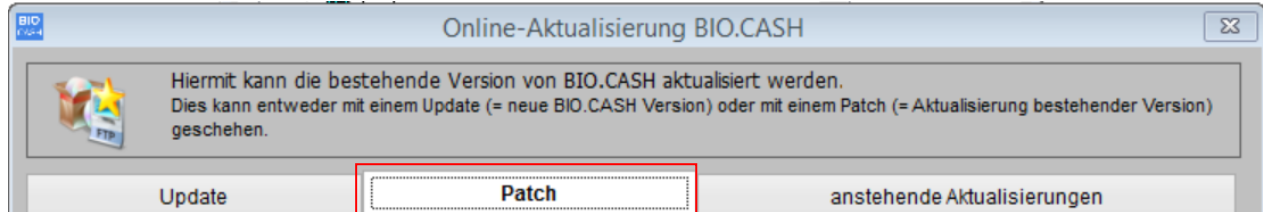


### 4.2.1 Auf neues Patch prüfen

Klicken Sie in der Online-Aktualisierung auf den Punkt „1. Auf neues Patch prüfen“



Nach der Prüfung werden Informationen zur neuen Version angezeigt:

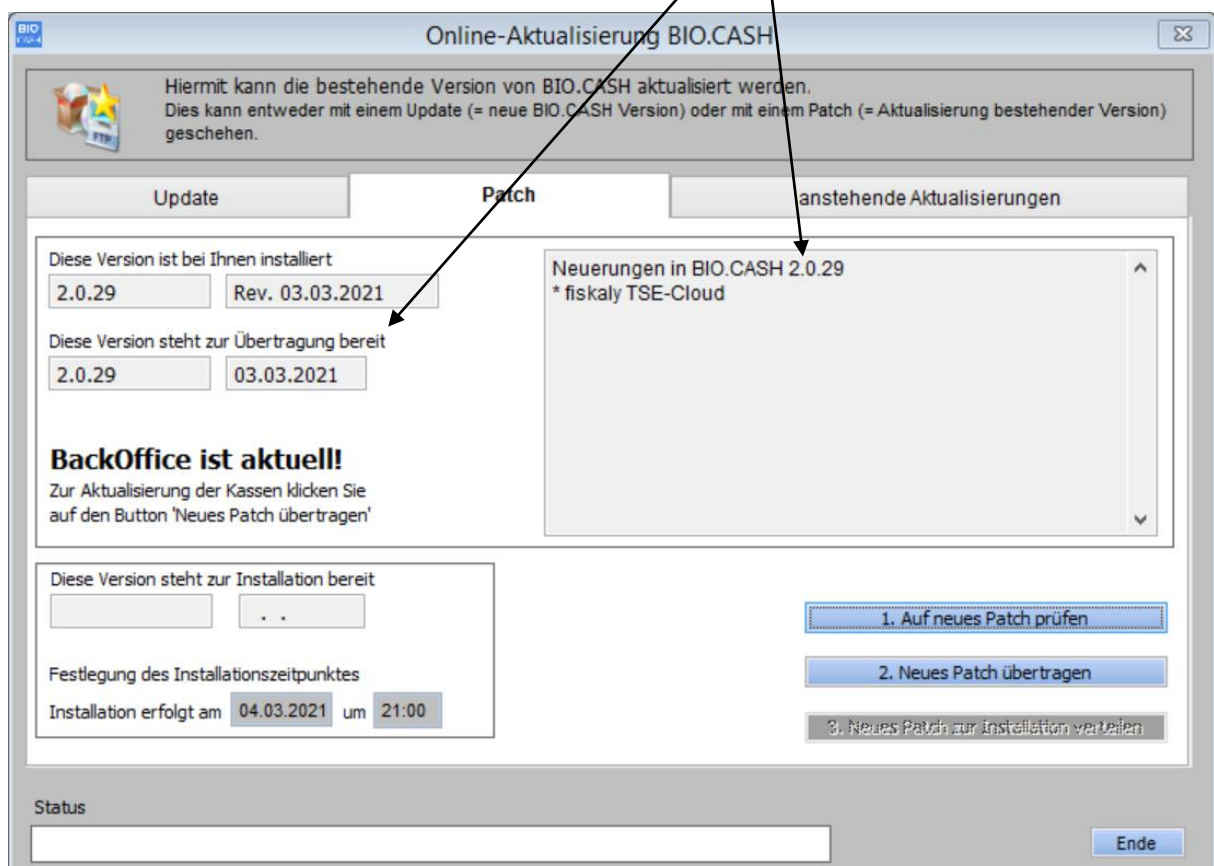

## 4.2.2 Neues Patch übertragen

Online-Aktualisierung BIO.CASH

Hiermit kann die bestehende Version von BIO.CASH aktualisiert werden. Dies kann entweder mit einem Update (= neue BIO.CASH Version) oder mit einem Patch (= Aktualisierung bestehender Version) geschehen.

Update Patch anstehende Aktualisierungen

Diese Version ist bei Ihnen installiert  
2.0.29 Rev. 03.03.2021

Diese Version steht zur Übertragung bereit  
2.0.29 03.03.2021

**BackOffice ist aktuell!**  
Zur Aktualisierung der Kassen klicken Sie auf den Button 'Neues Patch übertragen'

Diese Version steht zur Installation bereit  
..

Festlegung des Installationszeitpunktes  
Installation erfolgt am 04.03.2021 um 21:00

Neuerungen in BIO.CASH 2.0.29  
\* fiskaly TSE-Cloud

1. Auf neues Patch prüfen  
2. Neues Patch übertragen  
3. Neues Patch zur Installation verteilen

Status

Ende

Wenn eine neues Patch zum Download bereitsteht wird der Button

**2. Neues Patch übertragen**


aktiv.

Mit einem Klick auf den Button „2. Neues Patch übertragen“ wird das neue Patch übertragen:


Status  
Aktualisierung wird übertragen...

### 4.2.3 Neue Version zur Installation verteilen

Nach erfolgter Übertragung der neuen Version wird der Button „3. neue Version zur Installation verteilen“ aktiv.

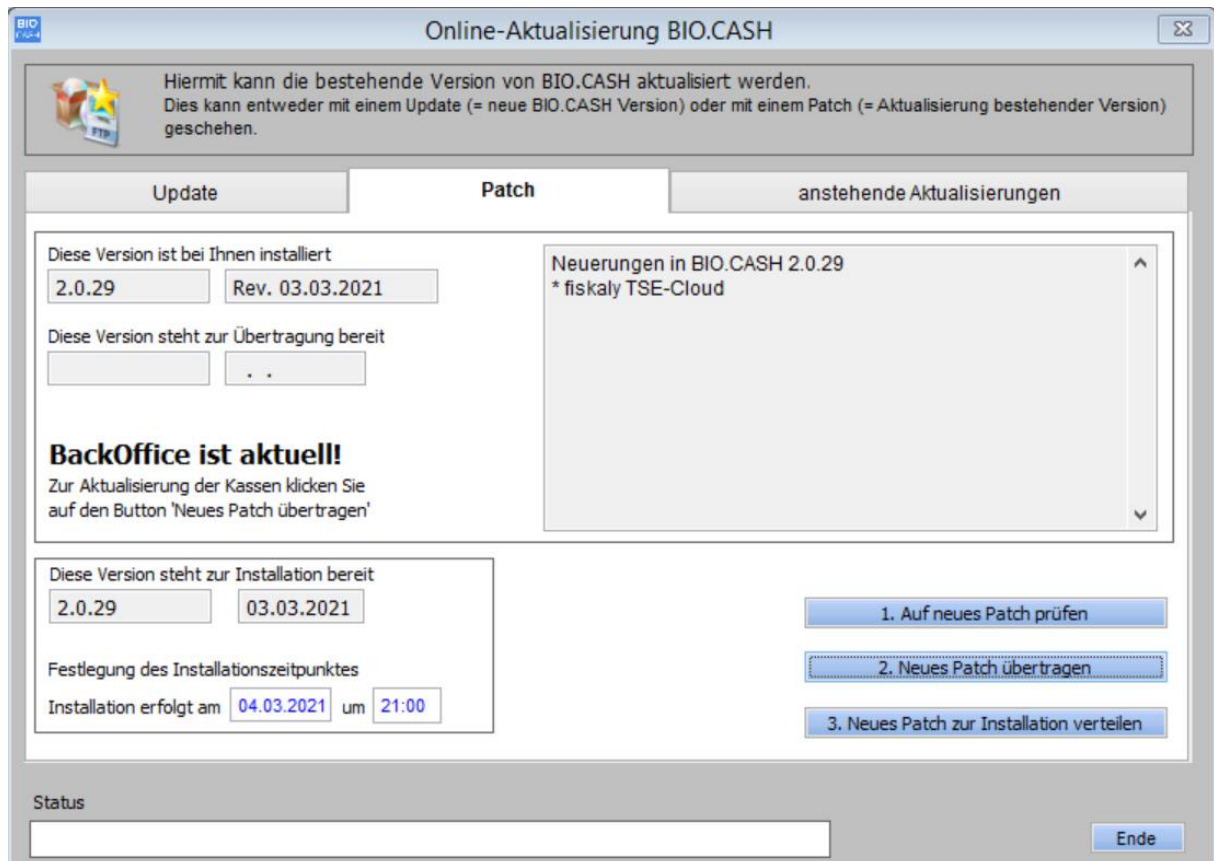

Der Zeitpunkt der Installation wird hier festgelegt:




Bei einem Installtionszeitpunkt in der Zukunft wird das Patch zum angegebenen Zeitpunkt durchgeführt, liegt der Zeitpunkt in der Vergangenheit erfolgt das Patch sofort.

Die Installation eines Patches dauert ca. 60 Sekunden, dies kann auch während des Verkaufstages erfolgen.

An den Kassen muss der Bediener abgemeldet sein, die Kassenanwendung darf nicht beendet sein.

Mit einem Klick auf den Button



wird das Patch zur Installation verteilt.